

## 平成 23 年度 法定検査実績報告

平成 23 年度検査実績は、7 条検査 3,003 基、11 条検査 48,390 基の計 51,393 基であり、その内容は以下に示すとおりである。



### (1) 支部別検査基数

| 支 部  | 検 査 基 数 |       |          |        | 合 計    |        |
|------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|
|      | 7 条 検 査 |       | 11 条 検 査 |        | 計 画    | 実 績    |
|      | 計 画     | 実 績   | 計 画      | 実 績    |        |        |
| 四国中央 | 210     | 225   | 3,350    | 3,334  | 3,560  | 3,559  |
| 新居浜  | 235     | 259   | 2,590    | 2,430  | 2,825  | 2,689  |
| 西 条  | 265     | 274   | 3,835    | 3,965  | 4,100  | 4,239  |
| 今 治  | 225     | 227   | 2,995    | 2,926  | 3,220  | 3,153  |
| 松 山  | 1,190   | 1,236 | 22,640   | 22,731 | 23,830 | 23,967 |
| 大洲喜多 | 175     | 166   | 3,350    | 3,542  | 3,525  | 3,708  |
| 八幡浜  | 90      | 95    | 1,340    | 1,369  | 1,430  | 1,464  |
| 西 予  | 70      | 70    | 2,380    | 2,412  | 2,450  | 2,482  |
| 宇和島  | 390     | 451   | 5,720    | 5,681  | 6,110  | 6,132  |
| 計    | 2,850   | 3,003 | 48,200   | 48,390 | 51,050 | 51,393 |

### (2) 検査結果内訳

| 区 分    | 7 条   |      |     |       | 11 条   |       |     |        |
|--------|-------|------|-----|-------|--------|-------|-----|--------|
|        | 適 正   | 概適正  | 不適正 | 計     | 適 正    | 概適正   | 不適正 | 計      |
| 基 数    | 2,542 | 378  | 83  | 3,003 | 41,450 | 6,141 | 799 | 48,390 |
| 比率 (%) | 84.6  | 12.6 | 2.8 | 100   | 85.7   | 12.7  | 1.6 | 100    |

### (3) 法定検査結果・不適正内訳

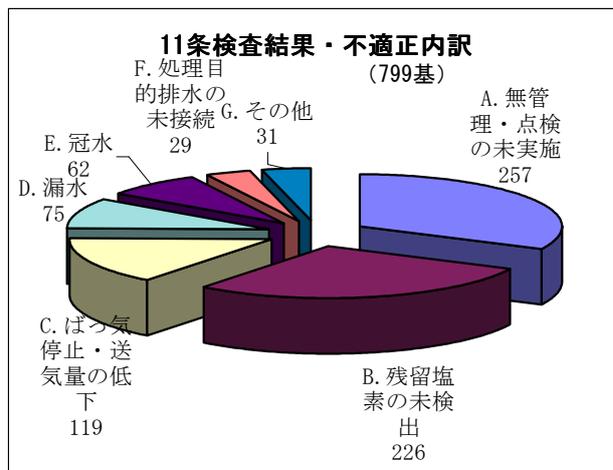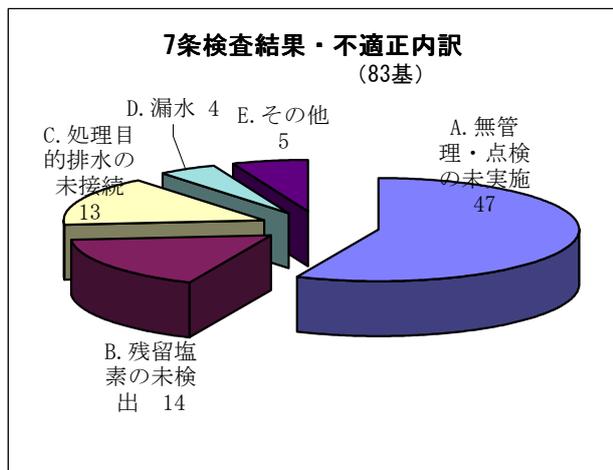


[ 7条：不適正の内容]

- A. 無管理・点検の未実施
- B. 残留塩素の未検出
- C. 処理目的排水の未接続
- D. 漏水
- E. その他

[ 11条：不適正の内訳]

- A. 無管理・点検の未実施
- B. 残留塩素の未検出
- C. ばっ気停止・送気量の低下
- D. 漏水
- E. 冠水
- F. 処理目的排水の未接続
- G. その他

<参考>

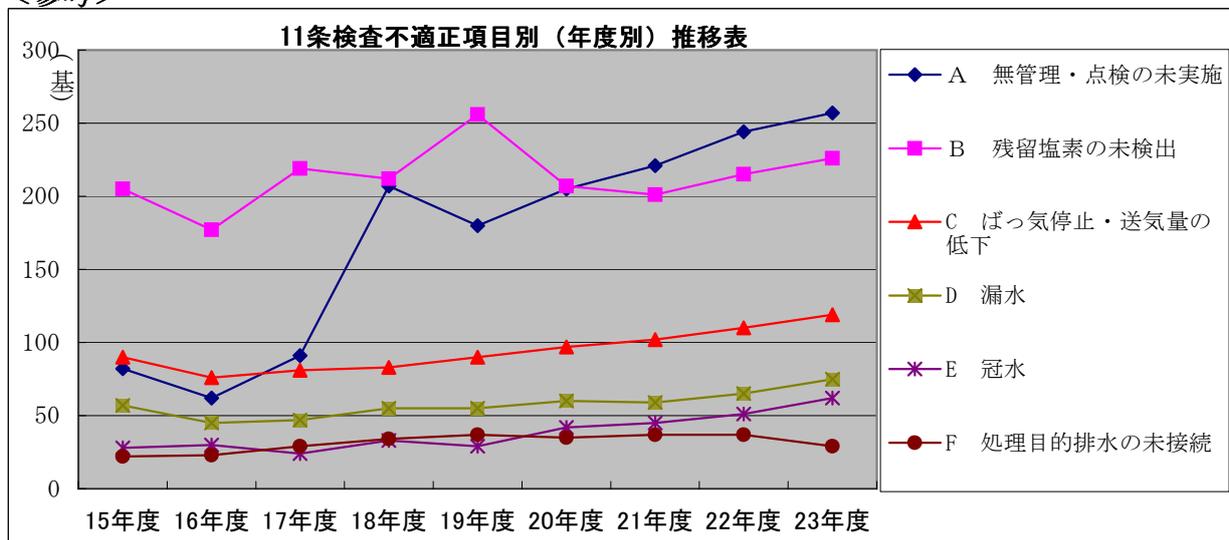

[備考]

| 項目           | 年度 | 15年度   | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   | 21年度   | 22年度   | 23年度   |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7条検査基数 (基)   |    | 4,985  | 5,331  | 5,250  | 4,645  | 4,536  | 4,075  | 3,333  | 2,898  | 3,003  |
| 内 不適正の比率 (%) |    | 2.3    | 3.1    | 3.2    | 2.7    | 3.4    | 2.7    | 3.3    | 2.8    | 2.8    |
| 11条検査基数 (基)  |    | 24,951 | 27,609 | 30,535 | 34,964 | 39,146 | 42,135 | 44,643 | 46,479 | 48,390 |
| 内 不適正の比率 (%) |    | 2.0    | 1.5    | 1.6    | 1.8    | 1.7    | 1.6    | 1.5    | 1.6    | 1.6    |

## (4) 市町別検査基数

| 支部名  | 市町名   | 7条検査  | 11条検査  | 合計     |
|------|-------|-------|--------|--------|
| 四国中央 | 四国中央市 | 225   | 3,334  | 3,559  |
| 新居浜  | 新居浜市  | 259   | 2,430  | 2,689  |
| 西条   | 西条市   | 274   | 3,965  | 4,239  |
| 今治   | 今治市   | 225   | 2,748  | 2,973  |
|      | 上島町   | 2     | 178    | 180    |
| 松山   | 松山市   | 859   | 16,930 | 17,789 |
|      | 東温市   | 57    | 1,199  | 1,256  |
|      | 久万高原町 | 18    | 527    | 545    |
|      | 伊予市   | 76    | 1,648  | 1,724  |
|      | 松前町   | 140   | 1,599  | 1,739  |
|      | 砥部町   | 86    | 828    | 914    |
| 大洲喜多 | 大洲市   | 116   | 2,051  | 2,167  |
|      | 内子町   | 50    | 1,491  | 1,541  |
| 八幡浜  | 八幡浜市  | 75    | 835    | 910    |
|      | 伊方町   | 20    | 534    | 554    |
| 西予   | 西予市   | 70    | 2,412  | 2,482  |
| 宇和島  | 宇和島市  | 211   | 3,220  | 3,431  |
|      | 鬼北町   | 41    | 940    | 981    |
|      | 松野町   | 26    | 440    | 466    |
|      | 愛南町   | 173   | 1,081  | 1,254  |
| 合計   |       | 3,003 | 48,390 | 51,393 |

## (5) 検査体制（地区）別検査基数

| 地区 | 検査計画基数 | 検査基数   | 検査員数 |
|----|--------|--------|------|
| 東予 | 13,705 | 13,640 | 5    |
| 中予 | 23,830 | 23,967 | 14   |
| 南予 | 13,515 | 13,786 | 5    |
| 合計 | 51,050 | 51,393 | 24   |

## (6) 人槽別検査基数

| 人槽        | 7条検査  | 11条検査  | 合計     |
|-----------|-------|--------|--------|
| 5人～10人    | 2,781 | 41,719 | 44,500 |
| 11人～20人   | 55    | 1,496  | 1,551  |
| 21人～50人   | 113   | 3,038  | 3,151  |
| 51人～100人  | 30    | 890    | 920    |
| 101人～300人 | 20    | 946    | 966    |
| 301人～500人 | 4     | 143    | 147    |
| 501人～     | 0     | 158    | 158    |
| 合計        | 3,003 | 48,390 | 51,393 |