

平成27年度 法定検査実績報告

平成27年度検査実績は、7条検査2,391基、11条検査56,757基の計59,148基であり、その内容は以下に示すとおりである。



(1) 支部別検査基数

支 部	検 査 基 数				合 計	
	7 条 検 査		11 条 検 査		計 画	実 績
	計 画	実 績	計 画	実 績		
四国中央	210	186	3,750	4,014	3,960	4,200
新居浜	245	207	2,700	2,919	2,945	3,126
西 条	240	195	4,460	4,636	4,700	4,831
今 治	220	164	3,280	3,464	3,500	3,628
松 山	1,260	1,070	25,690	26,265	26,950	27,335
大洲喜多	185	173	4,010	4,281	4,195	4,454
八幡浜	70	36	1,490	1,564	1,560	1,600
西 予	80	54	2,650	2,620	2,730	2,674
宇和島	390	306	6,570	6,994	6,960	7,300
計	2,900	2,391	54,600	56,757	57,500	59,148

(2) 検査結果内訳

区 分	7 条				11 条			
	適 正	概適正	不適正	計	適 正	概適正	不適正	計
基 数	1,911	424	56	2,391	48,723	7,051	983	56,757
比率 (%)	80.0	17.7	2.3	100	85.9	12.4	1.7	100

(3) 法定検査結果・不適正内訳

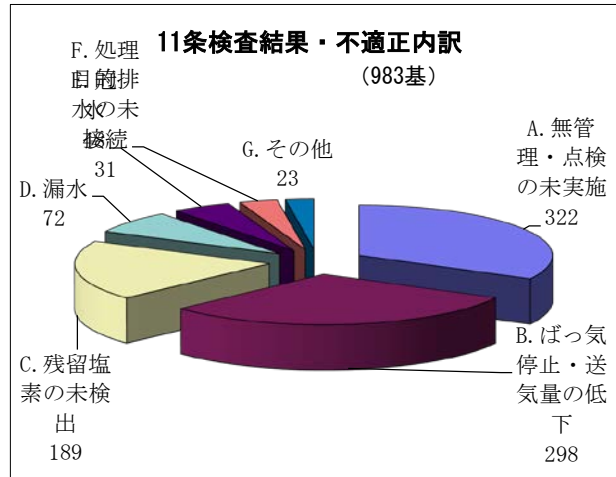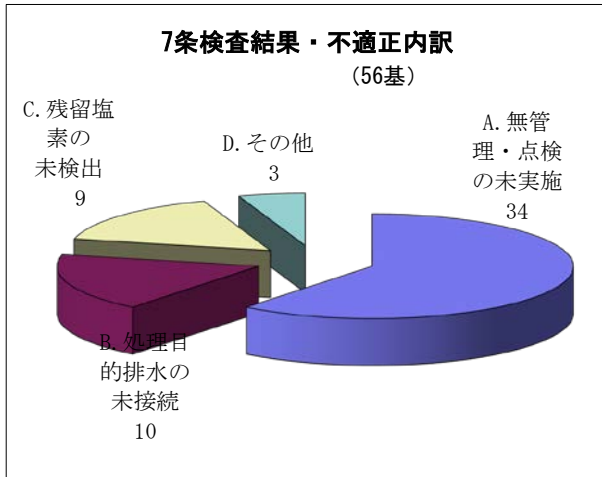


[7 条：不適正の内容]

- A. 無管理・点検の未実施
- B. 処理目的排水の未接続
- C. 残留塩素の未検出
- D. その他

[1 1 条：不適正の内訳]

- A. 無管理・点検の未実施
- B. ばっ気停止・送気量の低下
- C. 残留塩素の未検出
- D. 漏水
- E. 冠水
- F. 処理目的排水の未接続
- G. その他

<参考>

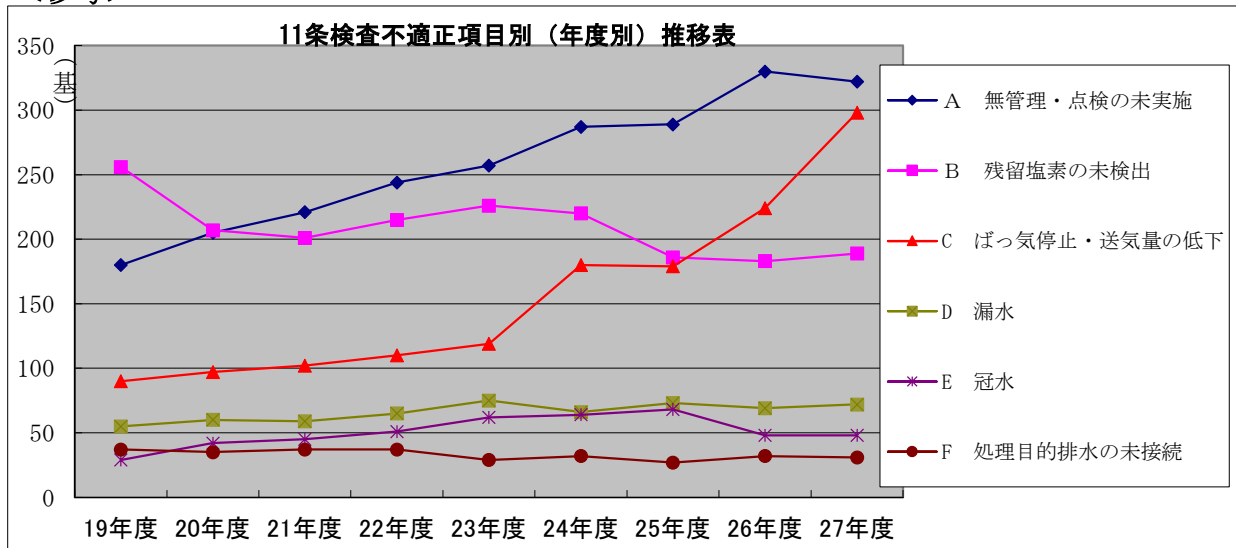

[備考]

項目	年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
7条検査基数	(基)	4,536	4,075	3,333	2,898	3,003	3,010	2,764	2,689	2,391
内 不適正の比率	(%)	3.4	2.7	3.3	2.8	2.8	2.4	2.7	2.3	2.3
11条検査基数	(基)	39,146	42,135	44,643	46,479	48,390	50,380	52,249	55,002	56,757
内 不適正の比率	(%)	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7

(4) 市町別検査基数

支部名	市町名	7条検査	11条検査	合計
四国中央	四国中央市	186	4,014	4,200
新居浜	新居浜市	207	2,919	3,126
西条	西条市	195	4,636	4,831
今治	今治市	162	3,274	3,436
	上島町	2	190	192
松山	松山市	754	19,359	20,113
	東温市	35	1,315	1,350
	久万高原町	27	568	595
	伊予市	72	1,921	1,993
	松前町	126	2,040	2,166
	砥部町	56	1,062	1,118
大洲喜多	大洲市	131	2,619	2,750
	内子町	42	1,662	1,704
八幡浜	八幡浜市	22	1,011	1,033
	伊方町	14	553	567
西予	西予市	54	2,620	2,674
宇和島	宇和島市	180	3,856	4,036
	鬼北町	29	1,076	1,105
	松野町	13	507	520
	愛南町	84	1,555	1,639
合計		2,391	56,757	59,148

(5) 検査体制（地区）別検査基数

地区	検査計画基数	検査基数	検査員数
東予	15,100	15,785	6
中予	27,880	27,335	16
南予	15,920	16,028	6
合計	58,900	59,148	28

(6) 人槽別検査基数

人槽	7条検査	11条検査	合計
5人～10人	2,194	49,627	51,821
11人～20人	68	1,660	1,728
21人～50人	105	3,323	3,428
51人～100人	12	912	924
101人～300人	11	944	955
301人～500人	0	140	140
501人～	1	151	152
合計	2,391	56,757	59,148